

Önleyici Tedbirler

- Zehirli, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazların üretimi, taşınması, depolanması ve kullanılması mevzuat, güvenlik bilgi formları, güvenlik esaslarını eksiksiz uygulayınız
 - Alev alabilen maddeler, güneş ışığından, tüm ısı ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
 - Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir
 - Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için yeterince serin ve iyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır.
 - Alevlenir çözücülerin buharları havadan ağır olabilir ve uzaktaki tutuşturma kaynağına zeminden ilerleyebilir.
 - Dökülmüş kimyasalların alevlenir buharları merdiven ve asansör boşluklarından aşağı inebilir ve alt katlarda tutuşabilir. Bu yüzden bu çözücülerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde sigara kullanımı ve açık alevler yasaklanmalıdır.
 - ‘Sigara İçilmez’ işaretleri alev alabilen maddelerin depolandığı alanlarda gözle fark edilir bir yere asılmalıdır.
 - Alevlenir maddelerin depolanması için en güvenli yol taşınabilir ve onaylı güvenlik kapları kullanmaktır. Alevlenir maddelerin taşınmasında genellikle 200 litrelik silindirler kullanılır. ama bunlar uzun vadeli depolama için düşünülmemelidir. Depolama kabının kapağı dikkatlice çıkarılmalı ve ısıdan, ateşten veya güneş ışığına maruziyetten kaynaklanabilecek iç basınç artmasını engellemek için onaylı basınç tahliye çıkışıyla değiştirilmelidir.
 - Çok kolay alevlenir maddeler, güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı tutulmalıdır.
 - Alevlenir maddeler metal malzemeden aktarılırken, çalışan kapalı transfer sistemi kullanılmalı veya uygun egzoz havalandırması bulunmalıdır.
 - Tehlikeli gaz bulunan ortamlara girmeden önce üzerinizdeki statik elektriği boşaltınız
- ### LPG Tüplerin Depolanma Kuralları
- LPG tüpleri aşırı sıcaklık artışına ve fiziksel zararlara maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Tüpler çalışanların geçişini engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Merdiven boşlukları ve acil çıkış yollarına yakın olarak depolama yapılmamalıdır.
- Depo alanında bulundurulabilecek LPG miktarı ve depo alanının diğer binalara olan mesafelerine dikkat edilmedir. Azami miktar ve asgari mesafeler TS 1446 standardında verilmiştir.
- LPG tüpleri ve ticari propan tüpleri ayrı olarak depolanmalıdır. Bina dışında depolanmalıdır. Çatı katlarında ve havalandırması (ceбри veya doğal) bulunmayan çukur yerlerde ve bodrum katlarında depolama yapılmamalıdır.

Özel Depolarda Uyulması Gereken Kurallar

- Depolama alanında sadece LPG depolanmalıdır. Deponun kapısı dışarıya açılmalıdır. Deponun en az 2 dış duvarı olmalı ve duvarlar başka bir odaya veya binaya ara duvar olmamalıdır. Depo sürekli olarak havalandırılmalıdır. Elektrik donanımları patlamaya dayanıklı olmalıdır. Depolama alanının uygun yerlerine uyarı levhaları asılmalıdır. Depoda pencere bulunmamalıdır. Tek kapı bulunmalı ve bu kapı LPG tüpü alınması ve ikmali dışındaki zamanlarda kilit altında tutulmalıdır. Depoda yeterli sayıda ve uygun yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

LPG'nin Dökme Olarak Depolanması

LPG depolama tankları TS 1446 standardında belirtilen emniyet mesafelerine (en yakın tanka, binalara, bina gruplarına, komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına ve tren yollarına) uygun olarak yerleştirilmelidir. Tanklar üst üste konularak depolanmamalıdır

Mutfaklarda Çay Ocaklarında Gaz Kaçağı

- Ocak ve fırın muslukları kullanıldıkça aşınmasından kaçak yapabilir.
- Regülâtör ile ocağı birbirine bağlayan hortumun takıldığı yerler kelepçe ile iyi sıkılmamış ise zamanla hortum elastikiyetini kaybedince buralardan kaçak olabilir.
- Eğer hortum ocağın tüpe yakın yerinden değil de ters tarafından bağlanmış ise sıcak tencerenin ve sivri bir cismin hortuma değmesi ile hortum zedelenmiş ve gaz kaçıyor olabilir.
- Zorla takılmak istenmesi dolayısı ile regülâtörün boğazı çatlamış ve zamanla gaz içinde bulunması muhtemel yabancı maddelerin etkisi ile diyafram bozulmuş ve regülâtör gaz kaçırmış olabilir.
- Herhangi bir sebeple yay gibi emniyet valfinden arıza meydana gelmesi dolayısı ile emniyet valfinden kaçak olabilir.
- Özellikle piknik tüplerinde valfin içine pislik kaçması milin kurcalanması veya valfin darbe yemesi nedenlerinden valfdan kaçak olabilir.
- Dış kaptırma veya dişleri bozma sonucu valfin dış dibinden gaz kaçırabilir.
- Birçok kaçak olayı; yanan bir ocağı kullanıcı tarafından farkında olmadığı bir zamanda ocağın sönmesi sonucu olur.
- Tüp dolap içine konuluyorsa dolabın kapağının üst ve alt tarafının mutlaka kapak sathının % 10'u kadar delik açılmalı veya kesilerek aralık verilmelidir.
- Tüpün konulduğu yer el altında veya elin kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır. Bu özellik kullanıcının işi bitince regülâtör düğmesini rahatça kapamasını sağlar.
- Fırın, ocak vb gibi LPG cihazı ile regülâtörü bağlayan plastik hortum en yakın mesafede bağlanmalı sıcak tencere ve fırın değecek şekilde bulunmamalıdır. Hasar görebilecek, kontrol edilemeyecek bir mesafe ve yerden geçirilmemelidir.
- Herhangi bir patlama da ani tutuşmayı önlemek için fırın ve ocağın çok yakınında yanıcı maddeler bulunmamalıdır. ,
- Ani bir rüzgârla ocağın sönmemesi için mümkün olduğu kadar tesisler pencere ve kapı arası gibi yerlerde olmamalıdır.
- Yemeklerin taşarak ocağı söndürmemesine dikkat edilmelidir.
- Tüp değiştirirken regülâtör yeni tüpün valfi üzerine rahatça geçmiyorsa hiç bir zaman zorlanarak takılmamalıdır. Derhal bayiye haber verilerek valf boğaz contasının değiştirilmesi sağlanmalıdır.
- Tüpler uyumak için kullanılan alanlarda ve yatak odalarında bulundurulmamalıdır.
- Tüpler kesinlikle yatırılmamalı , çalkalanmamalı, dik olarak kullanılmalıdır.
- Hortumlar TSE 1846 standartlarına uygun olmalı uzunluğu 150 cm' yi geçmemeli hortumun uçları cihaza ve dedantöre kelepçeyle sıkıca bağlanmalıdır. Hortumlar en çok 3 yılda bir değiştirilmelidir. Ayrıca tüplerde kullanılan contalar da her tüp değiştirilmesi esnasında değiştirilmelidir.
- LPG kullandığınız cihazların etrafında ve üstlerinde , perde kağıt v.s. gibi kolay tutuşabilen maddeler bulundurulmamalıdır. Cihazlar yanmaz zemin üzerine oturtulmalıdır.
- Portatif Söndürme Cihazı yakında ve kolay kullanılabilir olmalıdır.
- Tüpler cihazlardan aşağı seviyede bulundurulmalı, bacaya bağlı olmayan şofben kullanılmamalıdır. Zehirlenmeler yanan şofbenin içerdeki gazı bitirmesi sebebiyle meydana gelmektedir. Banyoda havalandırma penceresi bulunmaması durumunda banyo kapısının alt kısmına havalandırma oluğu açılmalı yada duş esnasında banyo kapısı 1-2 cm. açık bırakılmalıdır.
- Gaz kaçağı kontrolleri daima sabun köpüğüyle yapılmalı. Kibrit veya ateşle kontrol kesinlikle yapılmamalı, yapılmasına da müsaade edilmemelidir.
- Piknik tüpleri üzerindeki ocaklara kazan ve büyük tencere konmamalıdır. Bunların geniş tabanlı ısıyı alta doğru yayarak tüpün ve valfin ısınmasına ve tüpün patlamasına neden olabilir.



Sınırlandırıcı Tedbirler

- Gaz kaçağı algılama dedektörleri kullanınız. Havadan ağır gazlar için alt seviyede, havadan hafif gazlar için üst seviye monte edilmelidir.
- Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
- Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır.
- Kimyasal maddenin tehlikesine uygun bir yangın söndürücü hazır durumda bekletilmeli ve bunu kullanacak olan çalışanlara gerekli eğitim verilmelidir.
- LPG gaz halde havadan iki kat ağırdır. Gaz kaçağı olduğunda alta çöker. Aşağıdan süpürülerek tahliye edilmelidir.
- DOĞALGAZ renksiz ve kokusuzdur. Havadan yaklaşık iki kat daha hafiftir. Gaz kaçağı olduğunda yukarı yükselir. Yukarıdan süpürülerek tahliye edilmelidir.
- Ana gaz kesme vanası çok kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır

187-Doğal Gaz Acil

Doğal Gaz Acil 187 hattı aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde aranmalıdır.

- Konut içerisinde gaz kokusu,
- Bina içi/ merdiven boşluğunda gaz kokusu,
- Sokak genelinde gaz kokusu,
- Servis hattında/kutusunda gaz kokusu,
- Doğal gaz yangını ve Patlama,
- Baca gazı zehirlenmeleri,
- Gaz yokluğu, kesintisi

Doğal Gaz Acil 187 Hattı aranıldığında dikkat edilmesi gereken hususlar

- İhbarınızı anlaşılır bir dilde, sakince aktarınız ve panik yapmayınız.
- Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bildiriniz.
- İhbar konusunu net bir şekilde söyleyiniz veya tarif ediniz
- İhbar verdiğiniz yerin adresini (mahalle, cadde ve sokak) anlaşılır bir şekilde bildiriniz.
- İhbar mahallini mümkün olabildiğince bilinen bir yere göre de tarif ediniz.
- Doğal gaz Acil 187 sadece Acil durumlarda aranmalıdır.
- Gereksiz konuşmalardan kaçınınız; operatörü ve Acil 187 hattını gereksiz yere meşgul etmeyiniz.

7/24 hizmet veren Doğal Gaz Acil 187 ekipleri bildirilen adrese giderek verilen ihbarı en kısa sürede değerlendirerek müdahalede bulunur.

Gaz Kaçağı Alev Almışsa

- Eğer kaçak kaynağından kesilebiliyorsa alev söndürülür ve kaçak kesilir.
- Alev alan kaçak kaynaktan kesilemiyorsa yangının etrafa yayılması önlenir.
- Alevler tüpe değiyorsa o zaman yangının etrafa sıçramasını önlemekle beraber tüp üzerine su sıkılarak soğutulur.
- Tüpler ile ilgili yangınlarda tüpün devrilmesine müsaade edilmemelidir.
- Devrilmesi halinde buharlaşmış gaz yerine sıvı çıkabileceğinden yangının daha da büyümesine neden olur.
- Yanma regülatör ve/veya regülatör sonrası kısımlardan (hortum, ocak şofben vs) ise, regülatörün tüpten çıkarılmasıyla birlikte yangında sönecektir.
- Yanma tüpün kendisinde ise alevin etrafa sıçraması önlenmelidir. Etrafta başka ateş varsa söndürülmelidir.
- Tüpün durduğu yerde alevler bir tarafa zarar vermiyorsa, kontrol altında yanmaya bırakılmalıdır, boğma yöntemiyle alevlenme sonlandırılmalıdır.
- Alev söndüğünde tüp açık havaya çıkarılmalı ve musluğu sökülmelidir.

Sanayi tüplerinde kaçak

- Sanayi tesisinde alev almış tüpler varsa hemen tüplerin vanaları kapatılmalıdır. Kaçak % 95 ihtimalle sistemdedir. Vanalar kapanınca boru içindeki gaz kaçağı kendiliğinden sönecektir.
- Kaçak, tüp valfinda ise, tüpün üstüne ve valfa su tutularak tüpe yaklaşılar ve valf kapatılır. Tüpün açık havada olması halinde, tüpe rüzgâr istikametinde yaklaşılar.
- Kaçak kesilemiyorsa (tüpün gövdesinde), diğer tüplerin valfları kapatılır. Su tutularak kaçak yapan tüpe yaklaşılar ve bağlantısından sökülür. Tüp çekilerek açık havaya alınır. Tüpün başka bir nesneyi tutuşturmasına dikkat edilerek üzerine su tutulur ve boşalınca kadar yanmaya bırakılır.

ABC Blok Hizmet Binası

Kızılay

ANKARA

ABC Blok Hizmet Binası

Kızılay

ANKARA

Gaz ve Gaz Sızıntısı Yangını Söndürme [C Sınıfı Yangın]

- Gaz yangınları BC veya ABC tipi kuru kimyevi tozlu veya CO2 li söndürücülerle boğarak söndürülür. Ayrıca su sisi de kullanılabilir.
- Evde alev almış tüp veya hortum ıslak bezle örterek söndürülebilir. Söndükten sonra vana kapatılabilir, gaz kesilmelidir. Gaz kesilemeyecekse söndürmemek daha iyidir. Çünkü gaz çıkışı patlamaya sebep olabilecektir.
- Gaz patlaması veya yangını sonucu tutuşan katı ve sıvı yanıcıları söndürmek ve soğutmak için su ve köpük kullanılabilir.

- Müdahale etmeden önce kişisel koruyucu donanım takın.
- Gaz vanasını kapatın, acil stop butonuna basın.
- Kapı ve pencereleri açın, diğer yanıcı malzemeleri uzaklaştırın.
- Gaz sızıntısı ve yangınından uzakta, ilgili kişileri ve amirleri arayıp haber verin
- Doğru tip yangın söndürücü kullandığınızdan emin olun. Su ile gaz yangınına müdahale etmeyin.
- Kaçış yollarını güvenceye alın, gerekliyse tahliye planını uygulayın.
- Gaz yangının dumanından ve çökme tehlikesinden kendinizi koruyun.
- Rüzgarı arkanıza alın. Yangına müdahaleye dıştan başlayıp merkeze doğru söndürün.
- Kıvılcıma sebep olacak eylemler yapmayın.
- LPG tüp alevlenmişse önce ıslak bezle örterek alevlenmeyi kesin.
- LPG tüpleri asla yansın bitsin diyerek bırakmayın, basınçla patlama yaşanabilir.
- Yanıcı gazların dumanları çok zehirlidir. Mutlaka koruyucu veya filtreli maske kullanın.

Doğalgaz Yangınları

- Doğal gaz yanabilmesi için ortamda yeterli miktarda hava ve gaz karışımı olması gerekir.
- Kapalı hacimde hava ile % 5-15 oranında karıştığı zaman patlayıcı bir özellik taşır.
- Kolaylıkla yanar ancak iyi bir havalandırma sağlanmazsa ortamda oksijen azalmasıyla boğulmaya neden olur.

- Yanabilir doğalgaz PATLAMAZ bu da onun en iyi yanıdır. Ancak gazı kesmeden söndürmeye kalkarsanız gelmekte olan gazın hiç bir yerde birikmeyeceğinden emin olmalısınız, çünkü birikirse patlama riski vardır.

- Tutuşma Sıcaklığı: 704 C°

Ateşli İş İzni uygulaması

- Sıcak yüzeyler, açık alev, ateş, kor, kaynak işleri,
- Mekanik veya elektrik kaynaklı kıvılcımlar,
- Elektrostatik boşalmalar meydana gelme olasılığı olan yerlerde ve işlerde Ateşli İş İzni uygulamasının yapılması sağlanmalıdır.

Statik Elektrik Güvenle Boşaltılması

- Statik elektrik biriken yerde yeterli iletkenlikte bir toprak bağlantısı varsa, yük tehlikesizce toprağa boşalır.

- Ancak, topraklama iletkeni yeterli hızla yükü toprağa boşaltmaz ise yük birikimi giderek artar ve yeterli güce ulaştığında kıvılcım atlaması şeklinde boşalma olur.



Kaza Sebepleri

- Yakıt ve kimyasal depolama tanklarında, pompalarda esnek boru bağlantı parçalarının olmaması
- Acil durdurma butonlarının olmaması ya da belirgin şekilde işaretlenmemiş olması
- Eksik topraklama ve bağlama (bonding) uygulamaları
- Ex-proof sistem ve cihazların yeterince kullanılmıyor olması
- Güvensiz ve yetersiz elektrik tesisatı
- Türkçe hazırlanmış kullanma ve güvenlik kurallarının olmaması
- Kalifiye eleman eksikliği
- Periyodik kontrollerde eksiklik
- Vana gruplarının ve boru hatlarının işaretlenmemiş olması
- Otomatik izleme sistemlerinin olmaması
- Makine koruyucularının olmaması ya da devre dışı bırakılmış olması

İşyeri Bölümlerinde Periyodik Kontroller

- Dış arka bahçe gaz istasyonu [Kontrol Tarihi:][Kontrol Dönemi:]
- Katlarda gaz vanaları ve gaz dedektörleri
- Mutfak ocak gaz bağlantıları ve gaz dedektörleri
- Kazan dairesi gaz bağlantıları ve gaz dedektörleri
- Çay ocakları gaz bağlantıları ve gaz dedektörleri

Kızılay

ANKARA

ABC Blok Hizmet Binası

Kızılay

ANKARA



Solunum Zehirlenmeleri

Herhangi bir kişinin gaza maruz kaldığını gördüğünüzde

- Paniğe kapılmayın
- Güvenlik çemberi oluşturun
- Gaz sızıntısından uzakta ilgili kişileri arayın olayı haber verin.
- Koruyucu maske takın veya ıslak mendille ağız/burnunuzu kapatın.
- Gaz zehirlenmesine neden olan etmeni etkisizleştirin.
- Gaz vanasını kapatın, acil stop butonuna basın.
- Zehirlenen şahsı/shahısları ortamdaki uzaklaştırın.
- Kazazedenin solunum sistemini kontrol edin.
- Durmuşsa suni solunum yapın.
- Kazazedeye yan yatış pozisyonu verin.
- Vakit kaybetmeden oksijen verilmelidir.
- Giysileri bollaştırın, düğmeleri açın, nefes almasını kolaylaştırın.
- Kazazedenin üstünü örtün sıcak tutun.
- Farklı insanların bu bölgeye girişini engelleyin, çevrede ki insanlara bilgi verin.
- En yakın sağlık kuruluşuna haber verin.
- Pencereleri kapıları açın, Ortamı havalandırın
- Kıvılcım oluşumuna neden olacak ışıklandırma ve çağrı araçlarını kullanmayın.
- Çukur ve kuytu yerleri süpürerek gazı tahliye edin.

ABC Blok Hizmet Binası

Kızılay

ANKARA

İlk Yardım Malzemeleri ve Yerleri

Aşağıda Listelenen İlk Yardım Araç ve Gereçleri **Zemin Kat Revirde** hazır olarak bulunmaktadır:

- Sedyeler
- Boyunluk
- El ve Ayak Kırıkları için Atel
- Genel Pansuman malzemeleri. (Steril gazlı bez, Oksijenli su, Tentürdiyot vs)
- İlk yardım ekibi için ilkyardım çantası
- Revir haricinde katlarda ilkyardım dolapları

112'nin Aranması Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Sakin olunmalı ya da sakın olan bir kişinin araması sağlanmalı,
- 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli,
- Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,
- Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,
- Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,
- Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,
- Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,
- 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

ABC Blok Hizmet Binası

Kızılay

ANKARA

Gaz Kaçağı Talimatı



Gaz Kaçağı Durumunda Öncelikle Sakin Olun!


In the event of gas leak stay calm!



Gaz Kokusu Alırsanız,
“Hıslama” Duyarsanız, Tesisatta Arıza Varsa
Dedektör Uyarı Veriyorsa



Elektrik Prizlerine Dokunmayın, Acil Stopa Basın
Ana Vanayı Kapatın, Alarm Butonunu Kullanmayın
Sigara Çakmak Vb Kullanmayın. Asansörlere Binmeyin



Kaynak Kazı Vb Çalışmaları Durdurun. Çalışan Araçları Stop Edin



İlk Yardım Ekibine, Acil Servise ve Amire Haber Verin,
Binadan Uzakta Telefon Kullanın
Acil Durum Tahliye Planını Uygulayın



Rüzgarı, Hava Akımını Arkanıza Alarak Yaklaşın
Bayılma Bilinç Kaybı, Düşme Yaralanma Var mı? Kontrol Edin
KKD Kullanın, Bulamazsanız Islak Bez Kullanın



Zehirlenme, Yaralanma Varsa İlk Yardım Uygulayın



Alev veya Patlama
1° 2° ve 3° Yanıklarda
(Yanık ADP)



Alev veya Patlama
Yanıcı Gaz Yangınları
(C Sınıf Yangın ADP)




Ortam Ölçümleri Yapın. Sosyal Güv. Kur. Bildirin

Kızılay

ANKARA

Gaz Kaçağı Müdahale Prosedürü

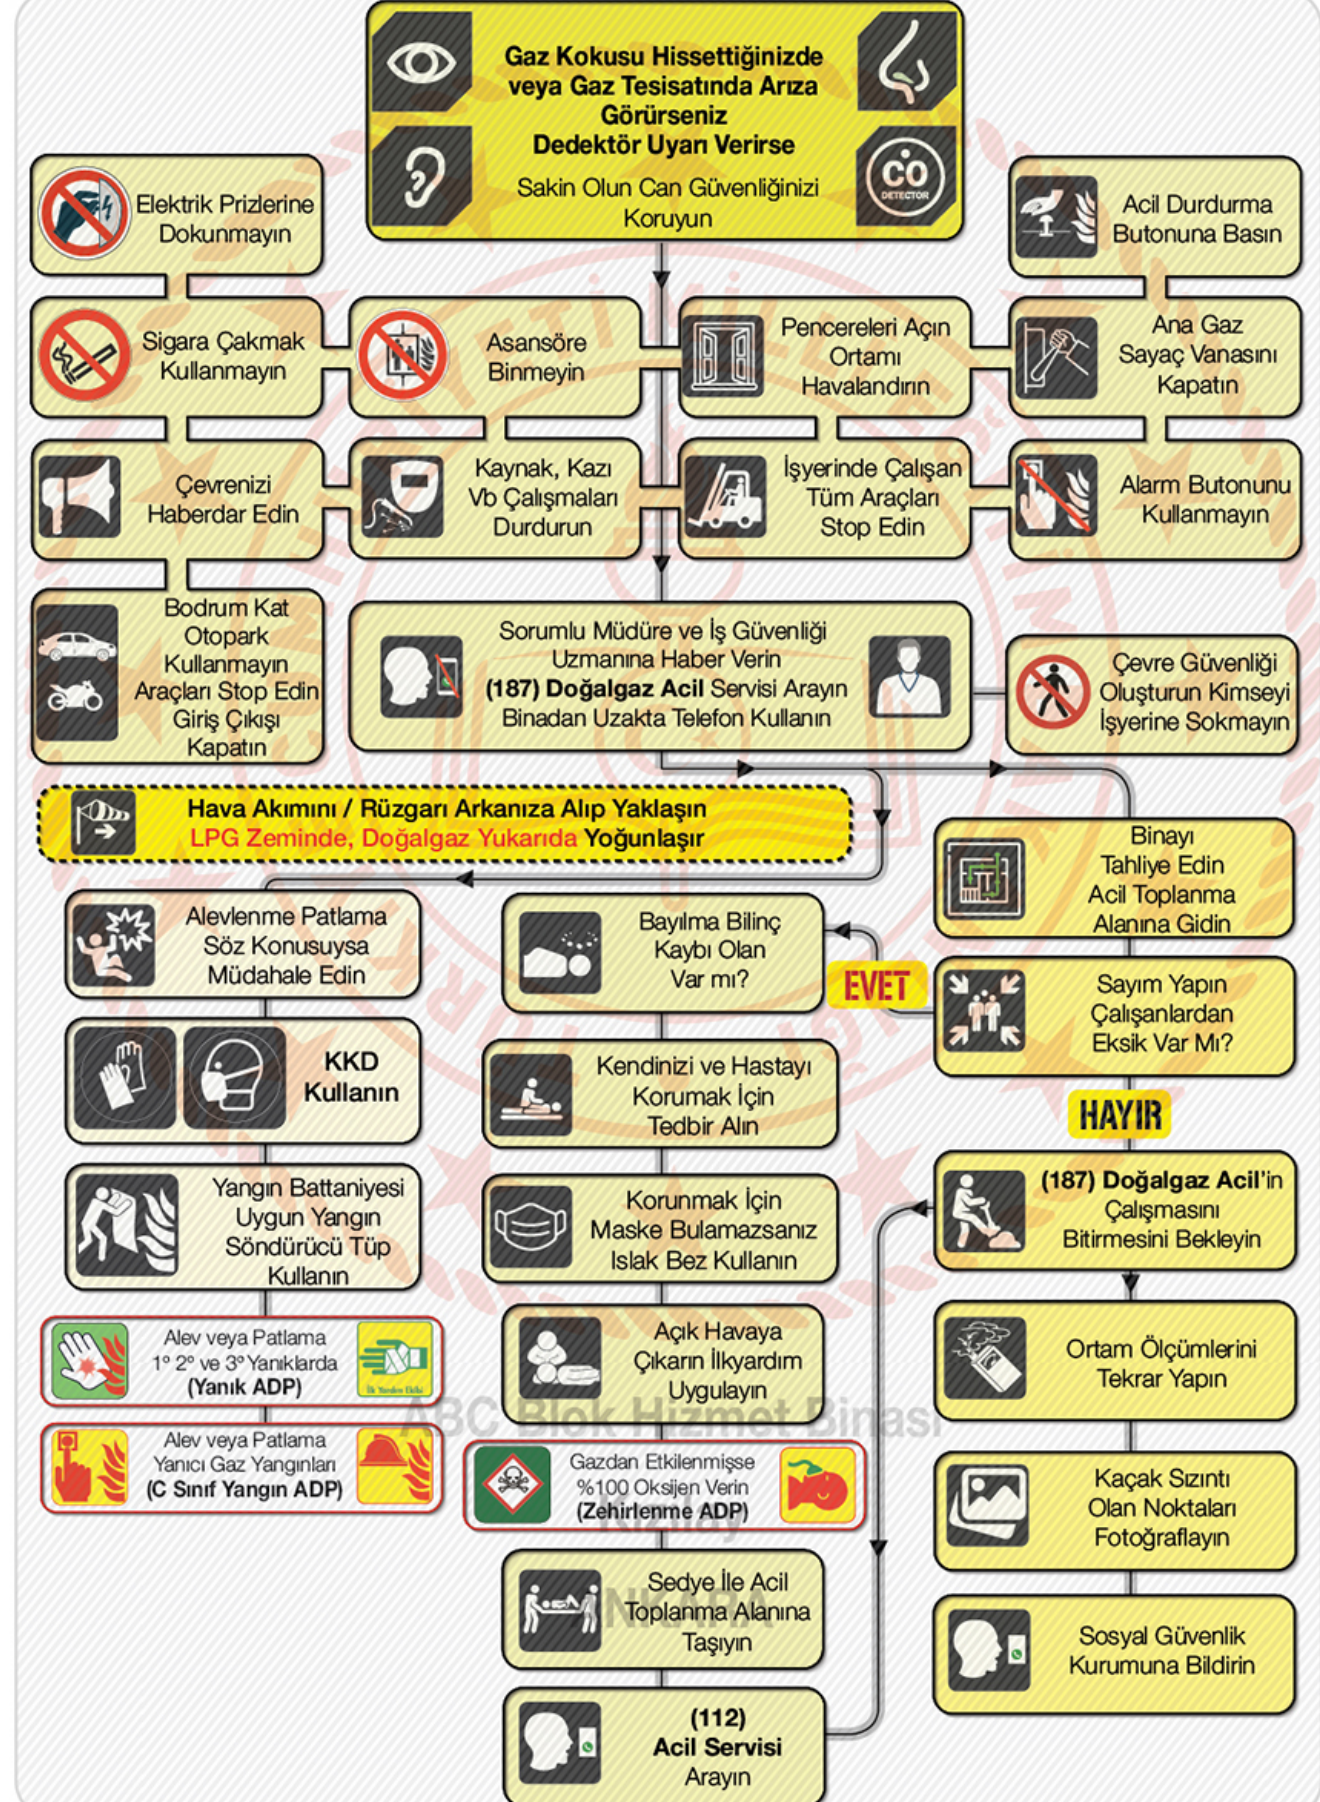

Gaz Kaçağı Riskli İşyeri Bölümleri

8. Kat **Mutfakta** ocaklarda doğalgaz kullanılmaktadır

Mutfak talimatı asılıdır.

Ocak - Fırın talimatı asılıdır.

C Sınıfı Yangın Talimatı asılıdır

Gaz Zehirlenmesi Talimatı asılıdır

Gaz Zehirlenmesi Müdahale Prosedürü asılıdır

Gaz Kaçağı Talimatı asılıdır


Gaz Kaçağı Müdahale Prosedürü asılıdır

Mutfakta ilgili alanlarda gaz ve gaz yangınlarıyla ilgili uyarı levhaları asılıdır

8. Katta, Koridor, merdiven başları, mutfak ve açık ofislerde tahliye planları asılıdır.

Kat 8 Floor 8

Gaz Kaçağı Riskli Bölümler Müdahale Envanterleri Tahliye Yolları

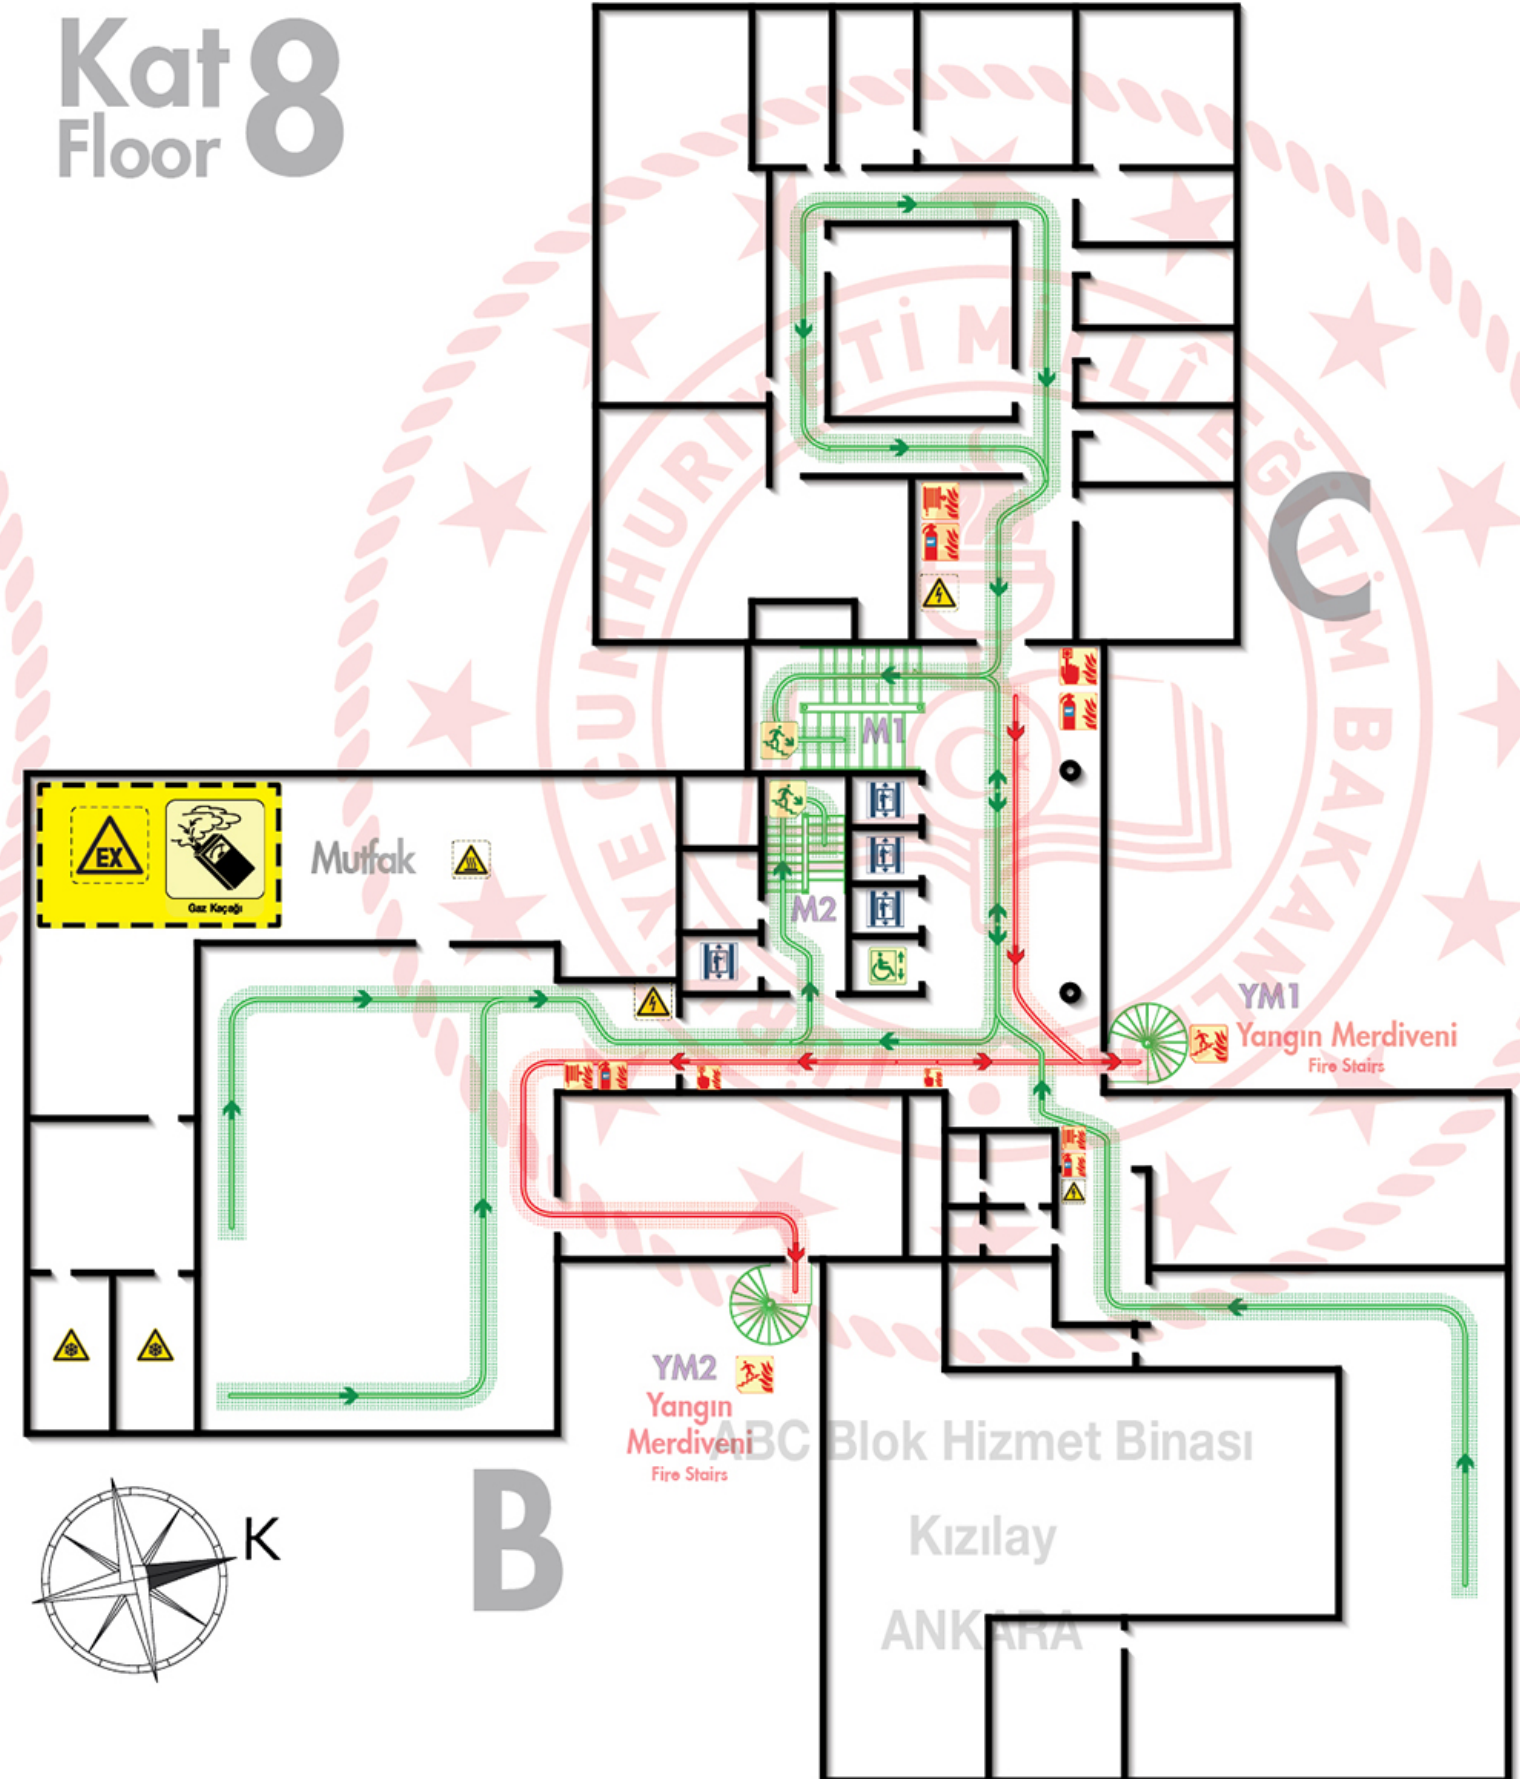

Mutfak Talimatı
Kitchen Instruction

Lütfen Dikkat Ediniz!
Please pay attention!

- Salgın Hastalıklardan Korunmak İçin Girişlere Sınırlı Sayıda İzin Verilmektedir
To prevent infection, minimum number of persons are allowed
- Maske Takmak Zorunludur
DO NOT enter without wearing mask
- Ellerinizi Sabun ve Suyla Yıkayın veya El Dezenfektanı Kullanın
Wash your hands with soap & water or use hand sanitizer
- Mutfak Havalandırın, Tezgah ve Eşyaları Temizleyin
Refresh the air, clean all surface & objects
- Mutfaka Giriş ve Çıkışlarda Sosyal Mesafeyi Koruyun
Keep social distance while entering & exit of the kitchen
- Çalışma Düzenini, Mesafeleri Seyrekleştirin
Sparse working plan according to the social distance
- Hijyen Kurallarına Uyun, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanın
Follow hygiene rules, use personal protective equipments
- El Aletlerini ve Ekipmanları Düzenli Sterilez Edin
Regularly sterilize hand tools & equipments
- Kullanılmış Mendil ve Maskeleri Enfekte Çöp Kutusuna Atın
Throw used handkerchief & mask to infectious waste bin
- Düzenli Olarak Mutfak Dezenfekte Edin
Regularly disinfect the kitchen

Tehlike Uyarı Levhalarına Dikkat edin, Tehlikeden Uzak Durun
Pay attention to hazard warning signs, stay away from danger

Tehlikeli/Şüpheli Durumlarda Amiri veya Görevli Kişileri Arayın
In dangerous/suspicious situations call your supervisor or responsible persons

Acil Durumlarda Talimatlara Uyun
In case of emergency follow the instructions & Activate evacuation plan

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Lütfen

Mutfakta Güvenlik Tedbirleri Alınız!
Follow Safety Rules In The Kitchen!

- LPG ve Gaz Ocakları Dikkat!
Highly Flammable & Explosive!
- Elektrikli Aletleri Dikkatli Kullanın!
Be Aware Electrical Equipments!
- Soğuk Dolapları Kapalı Tutunuz!
Keep Closed Low Temperature!
- Sıcak Yüzeylere Dikkat Edin!
Hot Surface Do Not Touch!

Mutfakta Güvenlik Tedbirleri Alınız!
Follow Safety Rules In The Kitchen!

- LPG ve Gaz Ocakları Dikkat!
Highly Flammable & Explosive!
- Elektrikli Aletleri Dikkatli Kullanın!
Be Aware Electrical Equipments!
- Soğuk Dolapları Kapalı Tutunuz!
Keep Closed Low Temperature!
- Sıcak Yüzeylere Dikkat Edin!
Hot Surface Do Not Touch!



Gaz Kaçağı Riskli İşyeri Bölümleri

Bodrum Kat **Kazan dairesinde** doğalgaz bağlantılı ısıtma kazanı kullanılmaktadır

Kazan dairesi talimatı asılıdır.

Kazan talimatı asılıdır.

C Sınıfı Yangın Talimatı asılıdır

Gaz Zehirlenmesi Talimatı asılıdır

Gaz Zehirlenmesi Müdahale Prosedürü asılıdır


Gaz Kaçağı Talimatı asılıdır

Gaz Kaçağı Müdahale Prosedürü asılıdır

Kazan Dairesi ilgili alanlarda gaz ve gaz yangınlarıyla ilgili uyarı levhaları asılıdır

Bodrum katta, koridor, merdiven başları, mescid, atölye vb birimlerde tahliye planları asılıdır.

Gaz Kaçağı Riskli Bölümler Müdahale Envanterleri Tahliye Yolları

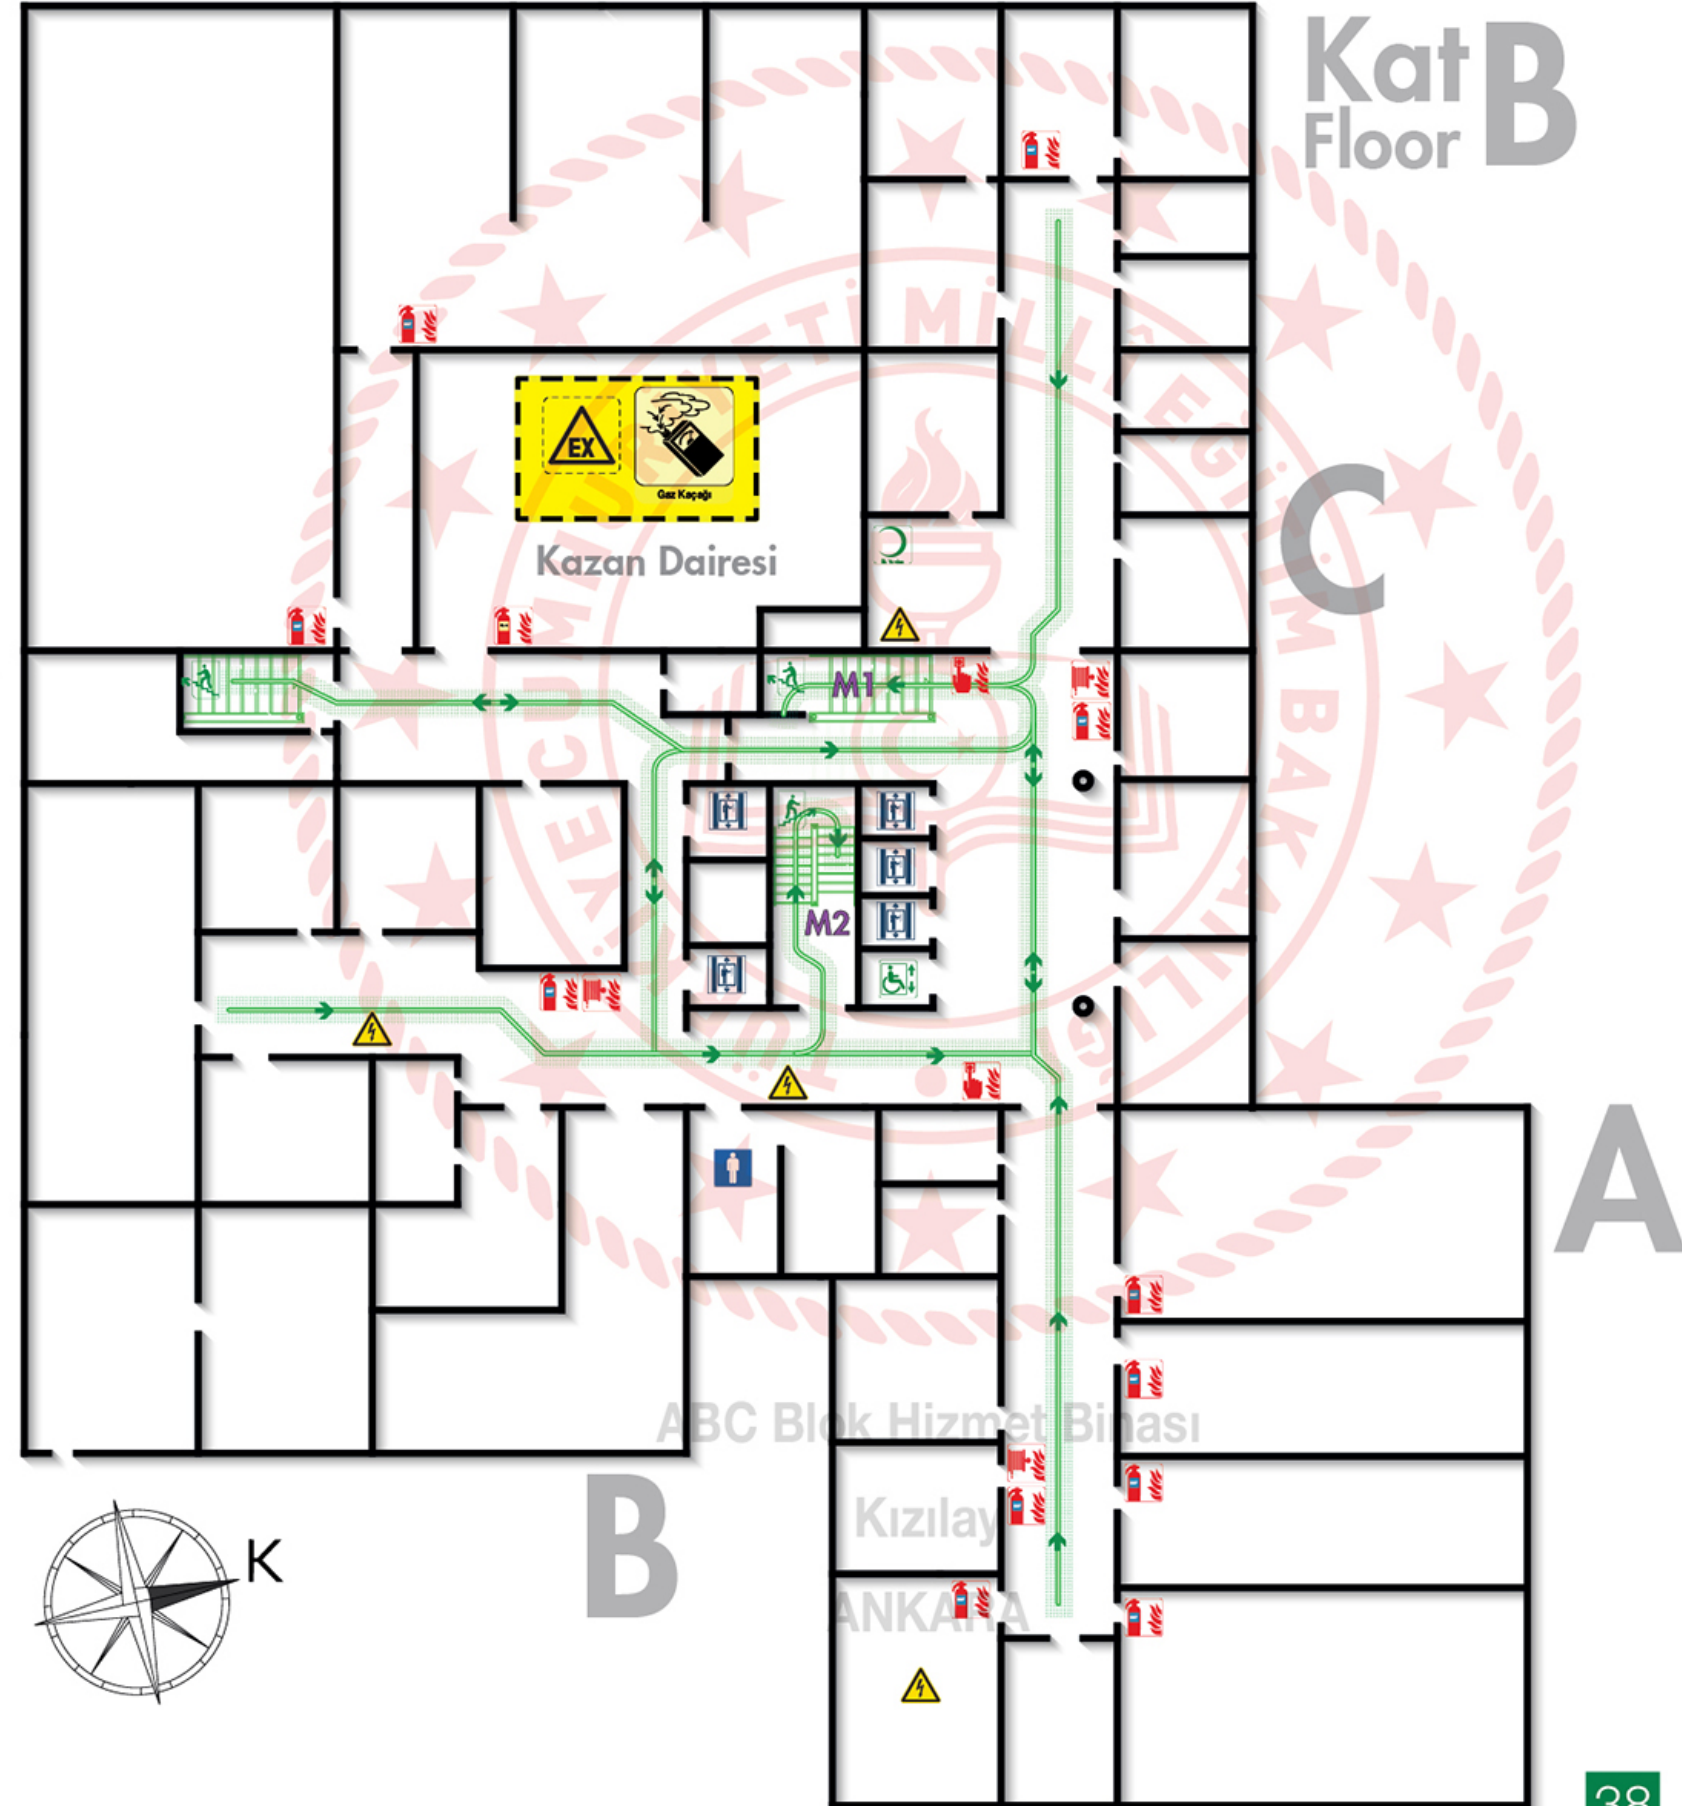

Kazan Dairesi Talimatı
Boiler Room Instruction

Lütfen Dikkat Ediniz!
Please pay attention!

- Sadece Yetkili Personel Girebilir.**
Only authorized persons are allowed
- Maske Takın, Çevre Güvenliğini Sağlayın**
Put your mask, make sure of working place safety
- Yalıtkan Kişisel Koruyucu Donanım Kullanın**
Insulant personal protective equipments are mandatory
- Gaz Sızıntısı Tehlikesine Karşı Her Zaman Dikkatli Olun**
Always be alert to gas leak hazard
- Her Zaman Kilitli Tutun. Bakımlarda Sosyal Mesafeyi Koruyun**
Keep always locked. Keep social distance while maintenance
- Bakım Öncesi Enerjiyi Kesin, Tehlikeli Hallerde Acil Stopa Basın**
Cut the power before maintenance, press emergency stop in danger
- Ekipman Talimatlarını Okuyun, Kazalara Karşı Tedbir Alın**
Use personal protective equipment, take precaution against accident
- Ateş, Çakmak, Sigara vb Alevlendirici Tehlikesine Dikkat Edin**
DO NOT use open fire, smoke, be aware for flammable gas
- Tek Başınıza Çalışmayın, Ağır Malzemelere Dikkat Edin**
DO NOT work alone, be beware of heavy materials
- Çevrenizi Temiz Tutun. Ortamı Sürekli Havalandırın**
Keep clean the area. Always refresh the air.
- Kaza Halinde "Gaz Kaçağı" Acil Durum Planını Uygulayın**
In case of accident, follow electrical shock emergency instruction
- Tehlikeli/Şüpheli Durumlarda Amiri veya Görevli Kişileri Arayın**
In dangerous/suspicious situations call your supervisor or responsible persons
- Acil Durumlarda Talimatlara Uyun**
In case of emergency follow the instructions & Activate evacuation plan

Tahliye Planını Uygulayın, Binayı Terk Edin
In case of emergency follow the instructions & Activate evacuation plan

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Lütfen

Patlayıcı Ortam Tehlikesi
Warning Before an Explosive Atmosphere

KAZAN DAİRESİ
BOILER ROOM

Sadece Yetkili Personel!
Authorized Personnel Only!

EX
Explosive Atmosphere

Patlayıcı Ortam Tehlikesi
Warning Before an Explosive Atmosphere




Gaz Kaçağı Durumunda Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı

Binada


- M1 ve M2 yangın korumasız acil durum merdiveni
 - YM1 ve YM2 yangın çıkışlarıyla sonlanan, dış hat yangın korumalı merdiven
 - P1 ve P2 Pencere tahliye noktaları
 - G1 ve G2 Acil Çıkış kapıları
- Bulunmaktadır.

Olası gaz kaçağı veya nedeniyle C Sınıf Yangın halinde
Öncelikli olarak YM1 YM2 ve G1 Acil çıkışı ile tahliye gerçekleştirilmelidir.
G2 ve P1 Doğalgaz istasyonu konumu itibarıyla risklidir.

Tahliye Planları her katta, ana giriş, merdiven başları, toplantı odaları, yemekhane, mutfak, mescid ve açık ofislerde tekrarlı olarak asılmıştır.
çalışan sayısı çok, geniş ofis kapı arkalarında oda tipi tahliye planı asılmıştır.

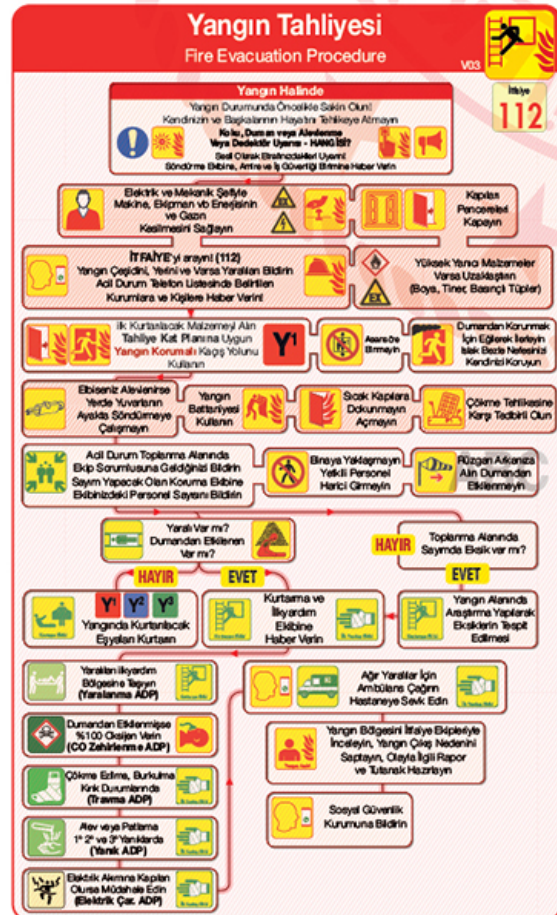

Kat Floor Z

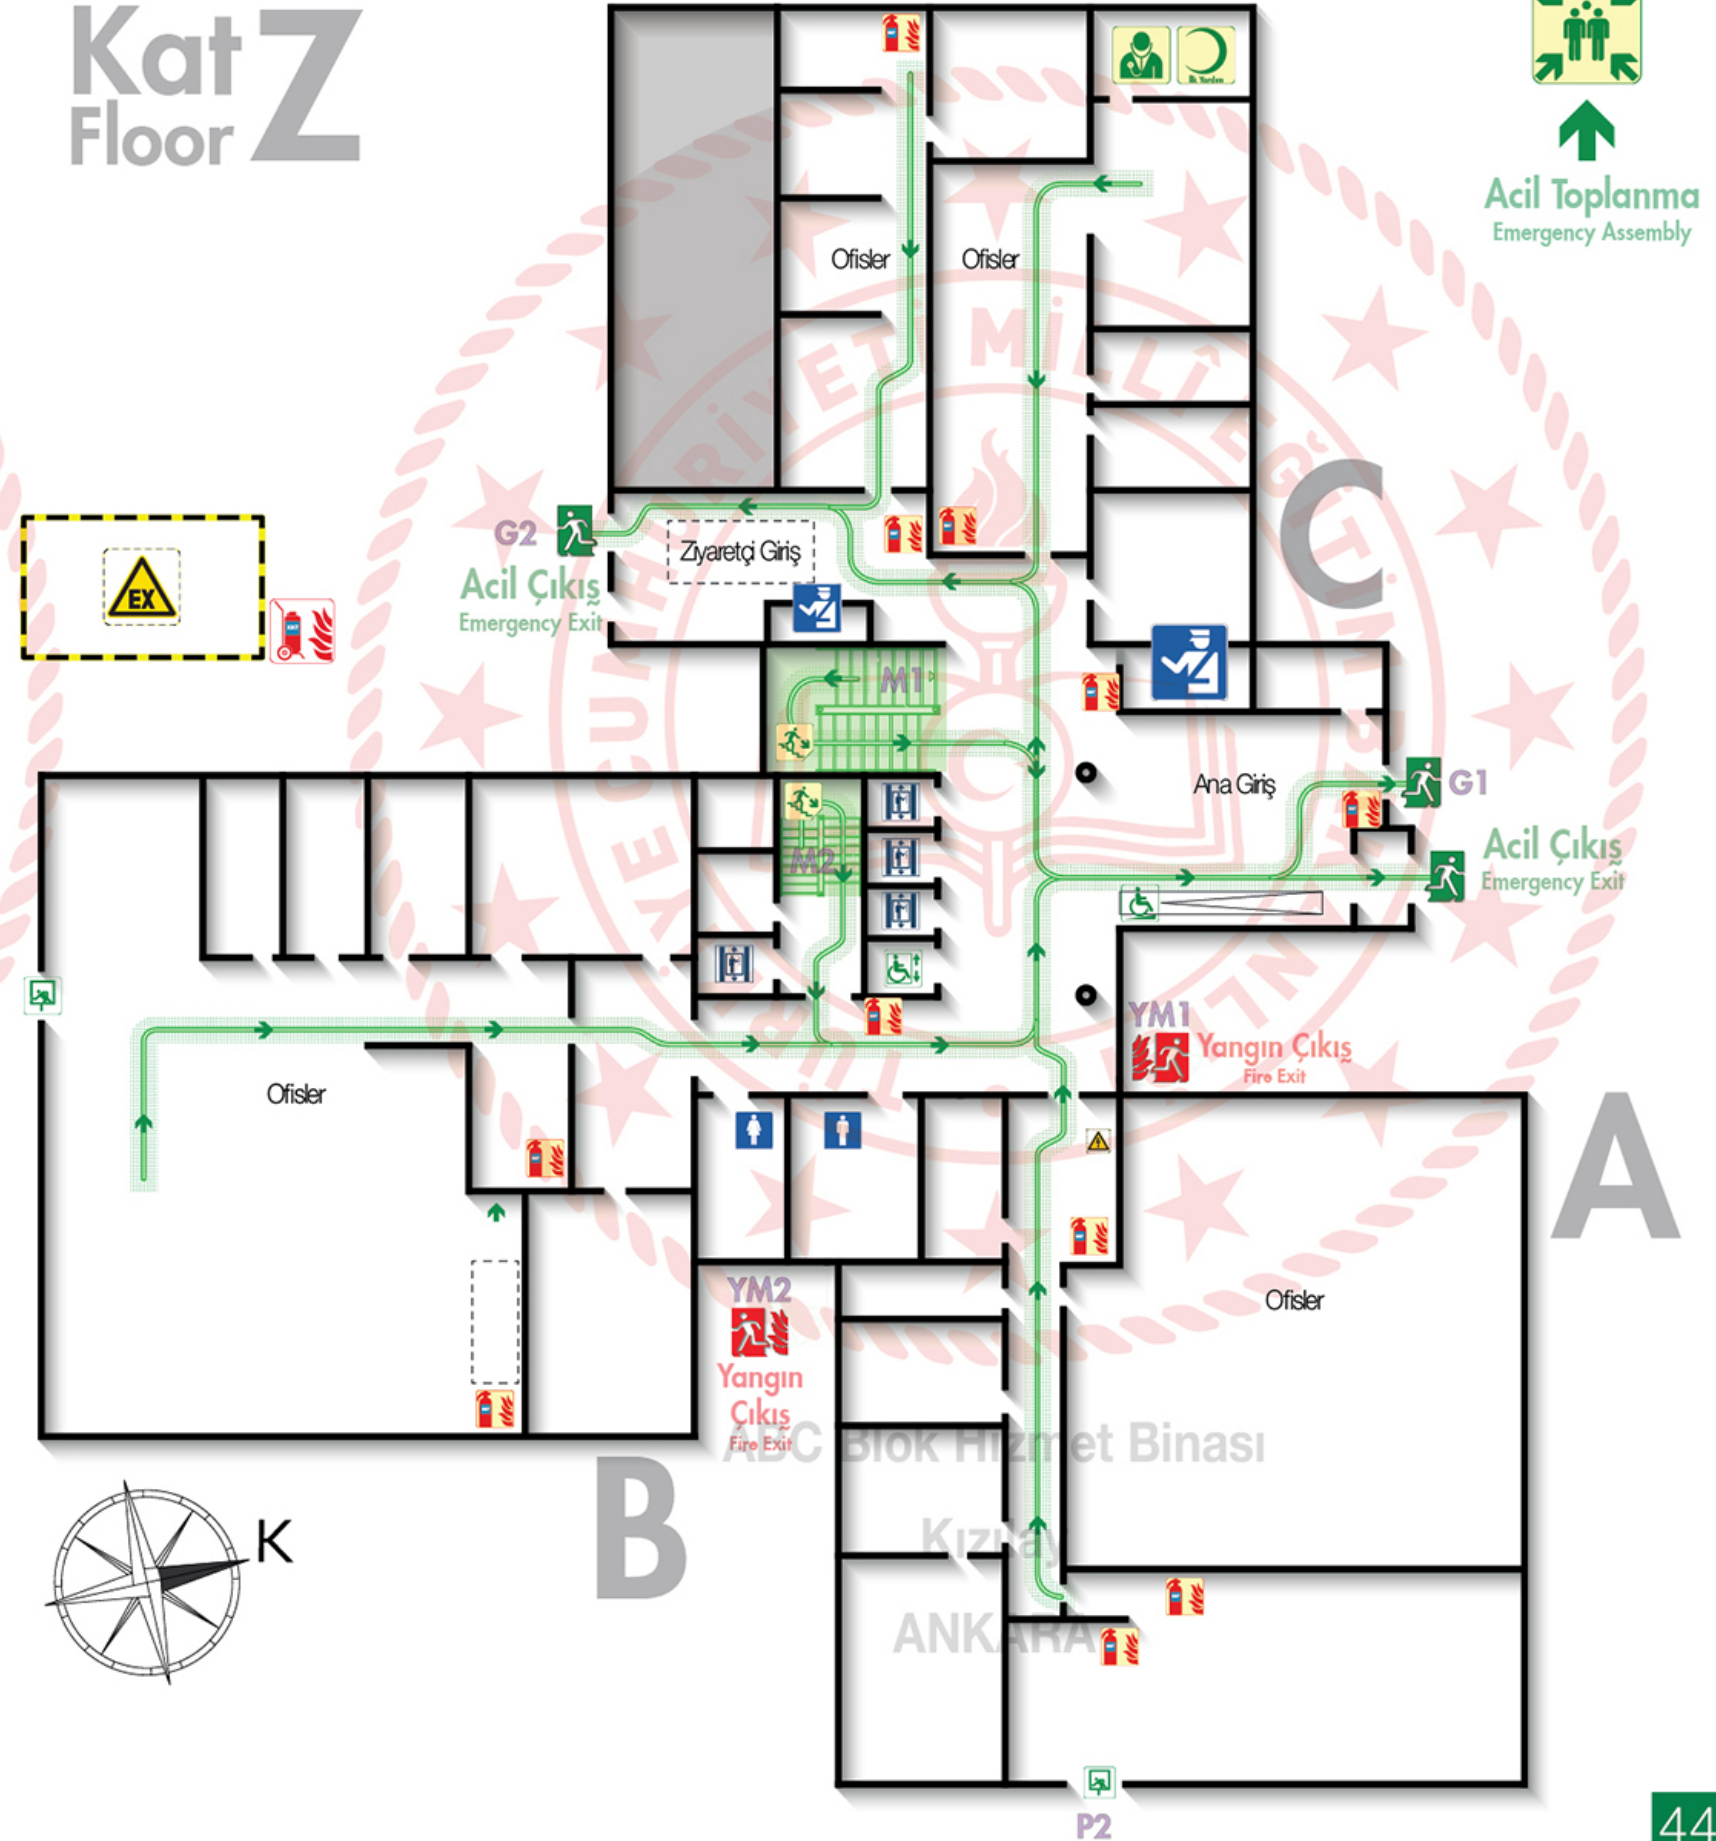

Acil Toplanma
Emergency Assembly